REVOLT location

ENERGIE



FICHE PRODUIT


Poste de transformation HTA/BT

20 kV/400 V - 250 kVA

- Format compact
- Comptage basse tension
- ATE Enedis en cours
- Transformateur à bain d'huile
- Nouvelle architecture sur réhausse
- Gestion des défauts d'arc interne
- Conforme à la norme NFC 13100
- Conforme a la norme S64-S-30
- Chauffage de cabine
- Eclairage intérieur et extérieur
- Voyant de défaut extérieur
- TGBT modulaire et adaptable


Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques	LOPT.0250.P1
Puissance nominale active (kVA)	250
Puissance apparente à Cosphi 0,8 (kW)	200
Tension primaire (kV)	20
Tension secondaire (V)	230/240
Fréquence (Hz)	50
Type de couplage du transformateur	Dyn11
Intensité au primaire (A)	7,2
Intensité au secondaire (A)	352
Cotes d'encombrement	
Hors tout (Lxlxh) (mm)	5700x2500x3050
Poids (Kg)	5500

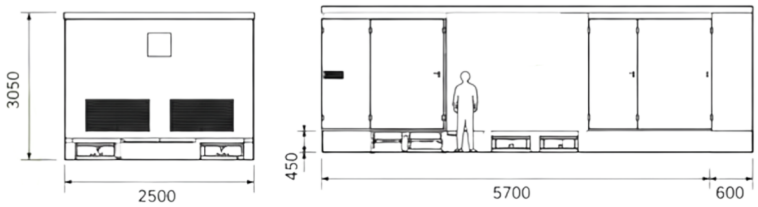

Départs basse-tension disponibles en standard

Caractéristiques	
Protection générale TGBT (A)	400
Départ basse tension N°1	-
Départ basse tension N°2	-
Départ basse tension N°3	-
Départ basse tension N°4	-
Départ basse tension N°5	-

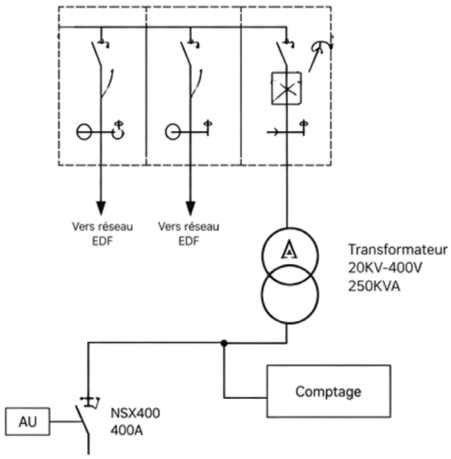

Equipements optionnels adaptés

- Départs supplémentaires
- Inverseurs normal/secours sur la BT
- Poste de livraison
- Armoires de distribution
- Groupe électrogène de secours
- TGBT deporte (sheter 10 pieds)
- Câbles basse tension