REVOLT location

ENERGIE



FICHE PRODUIT

Poste de transformation HTA/BT provisoire

20 kV/400 V - 1250 kVA


- Format compact
- Comptage basse tension
- ATE Enedis en cours
- Transformateur à bain d'huile
- Nouvelle architecture sur réhausse
- Gestion des défauts d'arc interne
- Conforme à la norme NFC 13100
- Conforme a la norme S64-S-30
- Chauffage de cabine
- Eclairage intérieur et extérieur
- Voyant de défaut extérieur
- TGBT modulaire et adaptable

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques	LOPT.1250.T1
Puissance nominale active (kVA)	1250
Puissance apparente à Cosphi 0,8 (kW)	1000
Tension primaire (kV)	20
Tension secondaire (V)	230/240
Fréquence (Hz)	50
Type de couplage du transformateur	Dyn11
Intensité au primaire (A)	36,1
Intensité au secondaire (A)	1804
Cotes d'encombrement	
Hors tout (Lxlxh) (mm)	5700x2500x3050
Poids (Kg)	12000


REVOLT location

ENERGIE

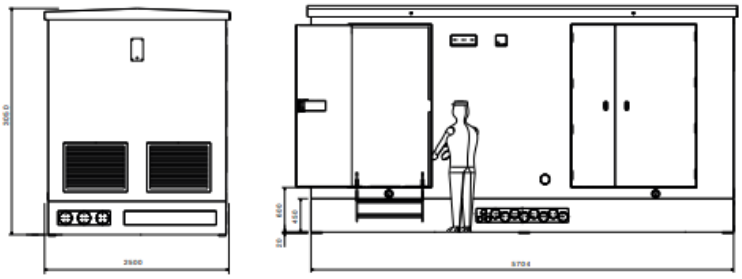

Départs basse-tension disponibles en standard

Caractéristiques	
Protection générale TGBT (A)	2000
Départ basse tension N°1	-
Départ basse tension N°2	-
Départ basse tension N°3	-
Départ basse tension N°4	-
Départ basse tension N°5	-

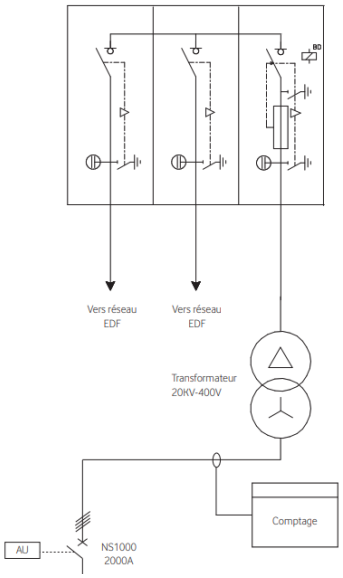

Equipements optionnels adaptés

- Départs supplémentaires
- Inverseurs normal/secours sur la BT
- Poste de livraison
- Armoires de distribution
- Groupe électrogène de secours
- TGBT deporte (sheter 10 pieds)
- Câbles basse tension